



# Prøvning af dæksel fra Jesmig, type JES\_MCF Type 3 – B125, dim. 367x367 mm

Prøvningsrapport

Rapportnummer: 560899-3

**Udført for:**

Jesmig Group ApS  
Amalievej 6  
DK-3330 Gørløse  
Danmark

**Nøgleord:** Jesmig Group, dæksel i rustfrit stål, DS 124:1996

**Udført af:**

Teknologisk Institut, Rørcentret  
Gregersensvej  
DK-2630 Taastrup  
Stig Clausen  
Ulrik Hindsberger, Civilingeniør

**Antal sider: 1**

**Antal bilag: 1**

Taastrup den 26. juni 2013



Jesmig Group ApS  
Amalievej 6  
DK-3330 Gørløse  
Danmark

Rapportnr. 560899-3  
Side 1 af 1  
Billeder 2 stk.  
Initialer UHI

## Prøvningsrapport

Materiale: Et dæksel udført i rustfrit stål med armering, klasse B125, dimension 367x367 beregnet til  $\varnothing 315/\varnothing 425$  brønde blev sendt til test på Rørcentret Teknologisk Institut af Jesmig Group ApS.

Mærkning: Dækslet blev fremsendt af Jesmig Group ApS og modtaget på Teknologisk Institut I Taastrup den 4. juni 2013. Dækslet var mærket nr. 560899-3.

Prøvningsmetode: Dækslet fra Jesmig Group ApS var sendt til prøvning med henblik på afprøvning efter DS 124:1996, afsnit 8.3.1 test af udbøjning og 8.3.2 test af styrke.

Prøvningsdato: Testen blev udført onsdag den 26. juni, 2013.

Resultat: Procedure ved styrketest

Dækslet blev placeret i en trykpresse understøttet hele vejen langs alle 4 sider på karmen som foreskrevet fra producentens anvisninger. Lastcellen er blevet kalibreret efter ISO 7500-1:1999. Trykket blev påført via en testblok med dimension  $\varnothing 250$  mm. Dækslets åbning, clear opening CO = 367 mm.

### Resultater fra styrketesten


	<b>Udbøjning</b>	<b>Tilladelig udbøjning</b>	<b>Tryk</b>	<b>Synlige skader ved tryk på</b>
Dæksel	6,2 mm	7,3 mm	125 kN	OK ved 126 kN

Konklusion: Dæksel mærket 560899-3 har klaret styrkekravet i klasse B til dæksler i henhold til DS/EN 124:1996, afsnit 8.3.1 og 8.3.2

Betingelser: Denne prøvningsrapport må kun gengives i uforkortet form. Gengivelse af prøvningsrapporten oversat til et andet sprog må kun ske med Teknologisk Institut's tilladelse.

26. juni 2013, Teknologisk Institut, Taastrup

Udført af: Ulrik Hindsberger  
Dir. telefon +45 72 20 22 85

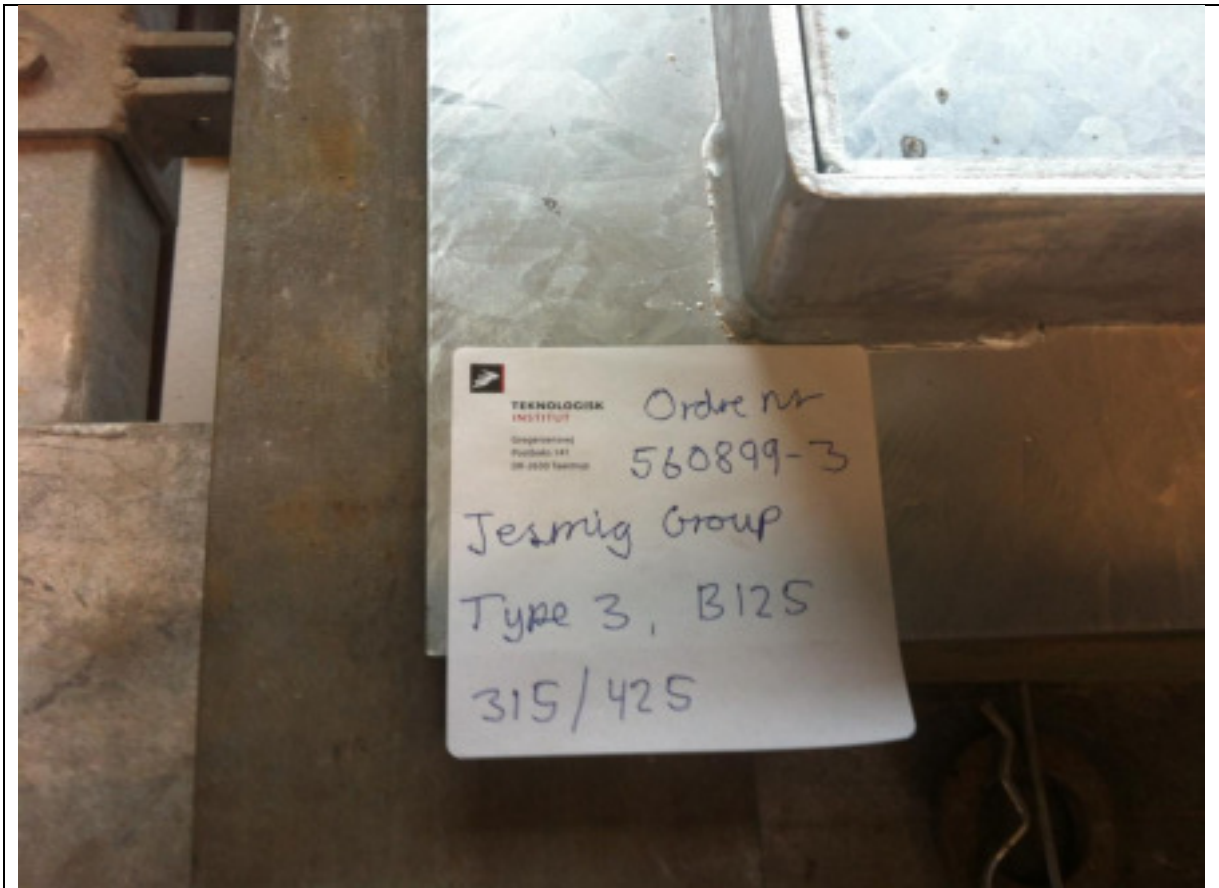

Jesmig Group ApS dæksel, B125, dimension 367x367 mm



Jesmig Group ApS dæksel, B125, dimension 367x367 mm